

O B E C Z Á K A M E N N É

stavebný úrad

Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné

Číslo spisu: SOcÚ/22/0264/ZA-2
Vybavuje: Ing. L.Laššáková

V Zákamennom dňa 11. mája 2022
tel. 0905 313 745

Vec: **Návrh na vydanie stavebného povolenia verejnou vyhláškou na stavbu:**
„14270 --- Zákamenné — Farský briežok — Rozšírenie NNK“

Navrhovateľ **Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151,**
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

S T A V E B N É P O V O L E N I E

V e r e j n á v y h l á š k a

Obec Zákamenné v zastúpení starostom Mgr. Peter Klimčík, ako miestne príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, podľa § 117 stavebného zákona, prerokoval žiadosť navrhovateľa v spojenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba „14270 --- Zákamenné — Farský briežok — Rozšírenie NNK“ na pozemkoch **C-KN č. 5955/47, C- 5955/73, C-KN p.č. 5955/72, 5955/41, 5955/44, C-KN p.č. 6449/10** a ďalšie - nakoľko ide o **líniovú stavbu** /podľa popisu nižšie/ v katastrálnom území **Zákamenné**, obec **Zákamenné**, okres **Námestovo** sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e .

pre navrhovateľa

Stredoslovenská distribučná a. s., IČO 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Stavebník má k zriadeniu stavby na pozemku vlastnícke alebo iné právo. **Stavba sa bude realizovať** na vyššie uvedenom pozemku, nakoľko ide o líniovú stavbu podľa popisu hore - podľa situácie osadenia stavby na základe – zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Právo realizovať stavbu na cudzom pozemku v mimo zastavaného územia je podľa §139 ods.(1) písm. c) zakotvené v zákone 251/2012 Z.z. o energetike (§11 odst1 písm. f) a taktiež v § -e 58 ods.(4) stavebného zákona.

Popis stavby:

Navrhovaná stavba predpokladá vybudovať novú istiacu skriňu 1-VRIS 1 č.113 na existujúcom podpernom bode NN vzdušnej siete 4x70 AIFe6. Skriňa 1-VRIS 1 č.113 sa zo vzdušnej siete pripojí novým NN káblom RETILENS 3x150+95. Ochrana voči vzdušnému prepätiu sa zabezpečí použitím zvodičov prepätia. Uzemnenie zvodičov prepätia sa zrealizuje pod min. hodnotu uzemnenia $R_z < 100$.

Z novej istiacej skrine 1-VRIS 1 č.113 sa pripojí nové zemné NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. Novým NN káblom sa postupne pripoja nové istiace skrine 2-PRIS 6.1 č.114 a 3- PRIS 6.1 č.115. Skrine sa vzájomne prepoja novými NN zemnými káblami (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednopólovej schémy zapojenia.

V zmysle STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54 sa vyhotoví uzemnenie každej novej istiacej skrine. Priebežná skriňa vo vedení musí spĺňať podmienku min. hodnoty uzemnenia $R_z < 15Q$, koncová skriňa vo vedení $R_z < 5Q$. Uzemnenie sa vyhotoví uzemňovacím pásikom FeZn 30x4, ktorý sa uloží do výkopu spolu s navrhovaným NN kábovým vedením.

Nové káblové vedenia sa uložia do chráničky HDPE 90 do káblového lôžka podľa sprievodného výkresu uloženia káblov. Nad takto uložený kábel a optickú chráničku sa položí výstražná fólia PVC červenej farby. Uložením kábla do zeme musia byť splnené podmienky priestorového usporiadania vedení, t. j. min. hodnoty súbehu a križovania jednotlivých vedení v zmysle STN 73 6005.

Dĺžka nových vedení:

Celková trasa nových NN vedení (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM je cca 200 m.

Celková trasa nových NN vedení RETILENS 3x150+95 je cca 12 m.

Celková trasa novej optickej chráničky HDPE 40 je cca 200 m.

Rozvodná sústava: NN - 3+PEN; 50Hz 230/400V, TN-C

Prostredie: VI. vonkajšie, podľa STN 33 2000-5-51

Námrazová oblasť: "S" - stredná.

Trasa: Trasa navrhovaného NN rozvodu je určená z exist. vzdušnej siete 4x70 AIFe6. Rozšírenie NN zemnej siete je zrejmé z priloženého situačného plánu. Vodiče: Nový zemný celoplastový 4-žilový kábel s PVC izoláciou, hliníkovým jadrom, typu (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, v celkovej trase cca 200 m. Nový prepojovací celoplastový 4-žilový kábel s PVC izoláciou, hliníkovým jadrom, typu RETILENS 3x150+95, v celkovej trase cca 12 m.

Ukončenie kábla: NN káble sa ukončia v navrhovaných istiacich skrinách na svorkách príslušných vývodoch.

Káblové chráničky: NN káblové chráničky HDPE 90, v celkovej trase cca 200 m

Optická chránička: HDPE 40 - Optická chránička, materiál HDPE, vonkajší priemer 40mm, vnútorný priemer 33mm, v trase cca 200 m.

Istiacie skrine: Pilierové rozvodné Istiace skrine, 3 ks:

- | | | | |
|----|----------------|------------------------------|---------|
| 1- | VRIS 1 č.113 | - HASMA VRIS 1K II P4+KKP | |
| 2- | PRIS 6.1 č.114 | - HASMA PRIS 6.1 DIN0 VV 1/5 | P2 IP2X |
| 3- | PRIS 6.1 č.115 | -HASMA PRIS 6.1 DIN0 VV 1/5 | P2 IP2X |

Označenie trasy: Kábel sa označí štítkami s označením čísla, typu, dĺžky a smeru kábla.

Vzdialenosti kábla: Navrhovaný 1 kV kábel musí byť vzdialený:

- od kábla do 1 kV min. 5 cm
- od kábla do 10 kV min. 15 cm
- od kábla do 35 kV min. 20 cm
- od budovy min. 60 cm

Najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti pri súbehu podzemných vedení: STN 73 6005

Križovatky: Križovatky s cudzími podzemnými sieťami budú urobené tak, že sa navrhovaný 1 kV kábel uloží do plastových chráničiek. Chráničky musia presahovať 1 m za križovatku na každú stranu. Najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti pri križení podzemných vedení stanovuje STN 73 6005.

Uloženie kábla: NN káble sa uložia do ryhy hlbkej 0,8 m a širokej 0,5 m. Najmenšie dovolené krytie tohto

podzemného vedenia určuje STN 73 6005 a pre silový kábel do 1 kV stanovuje na 0,7 m. V celej trase sa použije výstražná fólia šírky 33 cm.

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcela č. C-KN č. 5955/47, C- 5955/73, C-KN p.č. 5955/72, 5955/41, 5955/44, C-KN p.č. 6449/10 v katastrálnom území Zákamenné.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

Osadenie stavby: v zmysle projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia Stavebného úradu Obce Zákamenné.
2. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržať všeobecné právne normy, príslušné technické STN a ustanovenia stavebného zákona.
3. Navrhovateľ pri výkone svojej funkcie nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám podľa ust. Občianskeho zákonníka, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
4. V zmysle § 103 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov je navrhovateľ povinný uchovávať v nepoškodenom stave doklady od stavby, vrátane projektovej dokumentácie.
5. **Stavba bude ukončená do 2 rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.** V prípade, že navrhovateľ termín výstavby určený v stavebnom povolení nedodrží, je povinný pred jeho uplynutím požiadať stavebný úrad o predĺženie termínu výstavby.
6. Stavba sa bude uskutočňovať: **dodávateľský** - stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania ohlásiť stavebnému úradu dodávateľa stavebných prác a doklad o jeho odbornej spôsobilosti na prevádzané druhy prác na navrhovanej stavbe ako aj osobu oprávnenú na výkon oprávneného stavbyvedúceho.
7. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby orgánom alebo organizáciou k tomu oprávnenou, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou navrhovateľ.
8. Navrhovateľ je povinný pred zahájením stavebných prác požiadať o vytýčenie podzemných vedení a zabezpečiť ich ochranu v zmysle platných noriem. Pri vytýčovaní podzemných vedení je navrhovateľ povinný prizvať zodpovedných pracovníkov, v správe ktorých sa vedenie nachádza.
9. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma od :
 - energetických vedení .
 - vodovodného a kanalizačného potrubia
 - telekomunikačných vedení
 - od všetkých ostatných vedení
10. Ukladá sa navrhovateľovi pred zahájením stavebných prác dodržať §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
11. Zemné práce vykonať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na poľnohospodárskej pôde a k narušeniu jej prirodzených vlastností. Po ukončení zemných prác pôdu uviesť do pôvodného stavu. Vstupovať na pozemky ktoré nie sú vo vlastníctve obce len so súhlasom vlastníkov a užívateľov. V prípade ich porušenia, vykonať opatrenia na ich obnovu a odovzdať užívateľovi.
12. Navrhovateľ zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 73 6005, STN 73 3050 a požiadavky ich správcov.
13. Miesto prebytočnej zeminy alebo iného inertného materiálu je potrebné vopred prerokovať s príslušnou obcou, prípadne využiť na úpravy okolia stavby. Na tento účel nie je možné využívať močiare ako aj iné

prírodne hodnotné miesta. Všetky zemné práce realizovať citlivo s ohľadom na existujúcu zeleň. Po skončení výstavby dať pozemky do pôvodného stavu a odstrániť zvyšky po stavebnom materiáli.

14. Navrhovateľ je povinný dodržať stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a Vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania:

Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava pod. č. 6612209275 zo dňa 21.03.2022

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovák Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: 4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku

Vyjadrenie Okresného úradu Námestovo- odbor ŽP, ref. ochrany prírody a krajiny pod č. OU-NO-OSZP-2022/005017 zo dňa 05.02.2022

Navrhovaný zámer považujeme z hľadiska ochrany prírody a krajiny za prípustný, s uplatnením nasledovných záujmov ochrany prírody a krajiny: • Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia. • Prebytočná zemina bude využitá pri úpravách okolia stavby alebo odvezená na miesto odsúhlasené tunajším úradom. • Po ukončení stavebných prác je potrebné terén upraviť, vrátane odstránenia zvyškov stavebného a iného materiálu v súlade s predpismi na úseku odpadového hospodárstva. Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zák. č. 479/2005 Z. z., nie však rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydávané podľa zák. č. 543/2002 Z. z.. Týmto záväzným stanoviskom sú orgány verejnej správy príslušné na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona viazané v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie Okresného úradu Námestovo - odbor ŽP, ref. štátnej vodnej správy pod č. OU-NO-OSZP-2022/004992 zo dňa 15.02.2022

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie existujúcej NN zemnej siete z dôvodu pripojenia nových odberných miest. Navrhovaná stavba predpokladá vybudovať novú istiacu skriňu 1-VRIS č. 113 na existujúcom podpernom bode NN vzdušnej siete 4x70 AlFe6. Skriňu 1-VRIS č. 113 sa zo vzdušnej siete pripojí novým NN káblom RETILENS 3x150+95. Z novej istiacej skrine 1-VRIS č. 113 sa pripojí nové zemné NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. Novým NN káblom sa postupne pripoja nové istiace skrine 2-PRIS 6.1 č. 114 a 3-PRIS 6.1 č. 115. Skrine sa vzájomne prepoja. Stavebné povolenie č. SOeU/22/0264/ZA-2 zo dňa 11. mája 2022

novým NN zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednopólovej schémy zapojenia. Do výkopu sa spolu s NN zemným vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE40. Nové káblové vedenia sa uložia do chráničky HDPE 90 do káblového lôžka podľa sprievodného výkresu uloženia káblov. Na takto uložené káble a optickú chráničku sa položí výstražná fólia PVC červenej farby. Celková trasa nových NN vedení káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM je cca 200 m. Celková trasa nových NN vedení RETILENS 3x150+95 je cca 12 m. Celková trasa novej optickej chráničky HDPE 40 je cca 200 m. Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcela Č. C KN: 5955/41, 5955/44, 5955/47, 6449/10, 5955/72, 5955/73 v katastrálnom území Zákamenné. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracoval Milan Michtalik - SPRE-M, Sídliisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená, Dátum: 01/2022. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), na základe žiadosti stavebníka Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení Marek Michtalik - SPRE-M, Sídliisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená, IČO: 37 669 85 vydáva nasledovné vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona. Z hľadiska ochrany vodných pomerov s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za týchto podmienok: 1. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Dodržať dovoľené zvislé vzdialenosti pri krížení podzemných vedení a dovoľené vzdialenosti pri súbahu podzemných vedení v zmysle platných STN. 2. Počas realizácie stavebných prác dodržať ust. § 39 vodného zákona - vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu. 3. Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a o ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob. 4. Terén okolo stavby a po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery. Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona. V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad; vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

Vyjadrenie Okresného úradu Námestovo - odbor ŽP, ref. odpadového hospodárstva pod č. OU-NO-OSZP-2022/004993 zo dňa 16.02.2022

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán, v zmysle § 99 písm. b/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe žiadosti doručenej dňa 14. 02. 2022 k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia: „14270 Zákamenné - Farský briežok, rozšírenie NNK“ vydáva nasledovné vyjadrenie, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z. z.. Účelom stavby je rozšírenie existujúcej zemnej siete NN za účelom pripojenie nových odberných miest. Investorm stavby bude Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina. 1/ Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na využitie oprávnenej organizácii. Odpady, ktoré sa nedajú zhodnotiť uložiť na skládku odpadov. 2// Pred vydaním kolaudačného rozhodnutie investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrenie Giganet 1520223 zo dňa 05.04.2022

- záujmovej oblasti dotknutej stavbou a prácami súvisiacimi so stavbou sa nachádzajú vzdušné - káblové optické vedenia v majetku a správe GIGAnet s.r.o., OravaSK s.r.o.- súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy STN. Pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu s uvedeným vedením, požadujeme rešpektovať existujúce vedenie a realizáciu prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov a dodržanie všetkých odstupových vzdialeností a podmienok ochrany v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a iných legislatívnych noriem. Všetky práce spojené s ochranou káblov

budú zrealizované na náklady investora. Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti GIGAnet s.r.o, helpdesk kontakt: 0850 33 88 33. V prípade napojenia stavby na optický internet nahlásiť obhliadku na helpdesk kontakt: 0850 33 88 33, ďalšie podmienky sprístupnenia optického internetu nájdete na stránke www.giganet.sk.

Vyjadrenie Oranet pod č. 21/2022 zo dňa 19.04.2022

Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Oranet, s.r.o., Novot' 171, 029 55 Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, multizväzky, mikrotrubičky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE, multizväzkov, mikrotrubičiek, poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane PTZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Oranet, s.r.o.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Oranet vykonáva na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Oranet, s.r.o. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ - Oranet, s.r.o. Upozorňujeme, že preukázateľne oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku $\pm 30\text{cm}$ skutočného uloženia PTZ o vyznačenej polohe na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohe PTZ. Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Oranet, s.r.o., Novot' 171, 02955 na základe objednávky do 1 týždňa od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Vyjadrenie Okresného úradu Námestovo, pozemkový a lesný odbor č. OU-NO-PLO1-2022/007340-003 zo dňa 01.04.2022

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán (ďalej ako „správny orgán“) podľa § 5 ods. 4 písm. I) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách \ spojení § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov \ znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 a ods. 16 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť, doručení osobou dňa 22. 03. 2022, ktorú podala Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení Mareka Michalíka - SPRE-M. Sídlo Západ 1053/51.028 01 Trstená vo veci žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii na stavbu „14270 - Zákamenné - Farský briežok - Rozšírenie NNK“ v katastrálnom území Zákamenné. na parcelách registra „C“ č. 5955/41.5955/44. 5955/47. 6449/10. 5955/72. 5955/73. K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia, vypracoval Milan Michalík. dátum 01/2022. Výpis z listov vlastníctva a kópia katastrálnej mapy na predmetné parcely k. ú. Zákamenné boli prevzaté z ISK.N z portálu CSRU dňa 1 I. 04. 2022. Po preštudovaní žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie správny orgán vydáva nasledovné vyjadrenie: Na základe predloženej projektovej dokumentácie je zrejmé, že stavbou „14270 Zákamenné - Farský briežok - Rozšírenie NNK“ dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel v k. ú. Zákamenné. a to: -parcela registra „C“ č. 5955/41.5955/44. 5955-47. 5955/72. 5955 7. evidované v katastri nehmuteľnosti ako druhu pozemku orná pôda nachádzajúca sa mimo zastavaného územia obce Zákamenné. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor s navrhovaným zámerom súhlasí a nemá zásadné pripomienky k umiestneniu stavby a navrhovanému zámeru za dodržania zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití ustanovené v § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 220/2004 Z. z.“). Pre účely stavebného konania je nutné postupovať v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. a požiadať Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor o odňatie poľnohospodárskej pôdy.

Závazné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina pod č. KPUZA-2022/4219-2/16881/FUR zo dňa 01.03.2022

Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako príslušný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 a v súlade s § 41 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) na základe žiadosti spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, v zastúpení Marek Michtalik - SPRE-M, Sídliisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená, IČO: 37 669 851, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie o stavbe "14270 - Zákamenné - Farský briežok - Rozšírenie NNK" liniová stavba v k. ú. Zákamenné, doručenej dňa 15. 02. 2022, vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce záväzné stanovisko. K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom: • Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. • Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.

Vyjadrenie OVS a.s. Dolný Kubín pod č. 929/tech/B1/2022 zo dňa 07.03.2022

Predmetom projektu je predĺženie NNK siete zemným káblom v dĺžke cca 130.0 m v katastrálnom území Zákamenné na pozemkoch C-KN pare.č. 5955/41, 5955/44, 5955/47. 6449/10. 5955/72,5955/73. S realizáciou predmetnej stavby súhlasíme za dodržania podmienok: 1.Pred začatím zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytýčenie verejnej kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií- tel. 0905 850 602. 2. Pri križovaní verejnej kanalizácie požadujeme zemný kábel uložiť do ocelevej chráničky s presahom min. 0,5 m na obe strany verejnej kanalizácie a dodržať STN 73 60 05. V prílohe zasielame situáciu s informatívnym zakreslením verejnej kanalizácie v správe OVS, a.s.

Vyjadrenie SSD, a.s. Žilina zo dňa 130103/22/A-005 zo dňa 26.01.2022

Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len SSD) súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej projektovej dokumentácie spracovanej adresátom tohto listu na vyššie uvedení stavbu s nasledovnými pripomienkami: 1.S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. 2.V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení. (453/2000)3.Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.4.Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.5.V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu

majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. (50/1976 Zb.) 6. Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 7. V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte *.dgn. Týmto vyjadrením projektantovi nezanikajú povinnosti a zodpovednosti podľa stavebného zákona 50/1976 Zb., § 46 a podľa záväzných podmienok k objednávke. Za správnosť a aktuálnosť podkladu katastrálnych máp použitých v situácii zodpovedá projektant. Pripomíname, že projektovú dokumentáciu je potrebné doručiť v požadovanej forme, podľa štandardov projektovej dokumentácie pre SSD.

Realizácia stavby bude uskutočnená firmou s odbornou spôsobilosťou na základe výberového konania.

Ďalšie pripomienky, ktoré je potrebné dodržať:

- Zemné práce vykonať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na poľnohospodárskej pôde a k narušeniu jej prirodzených vlastností. Po ukončení zemných prác pôdu viesť do pôvodného stavu. Vstupovať na pozemky ktoré nie sú vo vlastníctve obce len so súhlasom vlastníkov a užívateľov. V prípade ich porušenia, vykonať opatrenia na ich obnovu a odovzdať užívateľovi.
- Investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 73 6005, STN 73 3050 a požiadavky ich správcov.
- Miesto prebytočnej zeminy alebo iného inertného materiálu je potrebné vopred prerokovať s príslušnou obcou, prípadne využiť na úpravy okolia stavby. Na tento účel nie je možné využívať močiare ako aj iné prírodné hodnotné miesta. Všetky zemné práce realizovať citlivo s ohľadom na existujúcu zeleň. Po skončení výstavby dať pozemky do pôvodného stavu a odstrániť zvyšky po stavebnom materiáli.
- stavebník je povinný dodržať stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a Vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné normy.

Ostatné údaje:

- Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Jozef BUCHTA – stavebný inžinier č. reg. 0855*Z*2-3
- Investor stavby: SSD a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Zhotoviteľ stavby: výberovým konaním

Všeobecné podmienky:

Nerozdielnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projekt stavby, ktorého jedna sada sa ponecháva na OcÚ Zákamenné.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Rozhodnutie nadobúda platnosť až po uplynutí 15 dní od jeho doručenia, ak počas tejto lehoty nebude proti nemu podané odvolanie.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, so stavbou nezačalo.

Stavba v zmysle § 76 stavebného zákona podlieha kolaudačnému konaniu. Najneskôr 30 dní pred uplynutím lehoty výstavby je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 76 - 81 stavebného zákona.

Prítomní účastníci konania a námietky podané pri miestnom konaní s ústnym pojednávaním zo dňa 25. apríla 2022:

Klimčík Juraj, Námestie J.Vojtaššáka 1046/1, Zákamenné 02956 - Žiadam o oznámenie sa so začatím realizácie stavby. .

Obec Zákamenné – Zohľadniť budúcu výstavbu kanalizácie. Pozemnú komunikáciu dať do pôvodného stavbu.

Marek Michalík, SPRE-M Trstená – Súhlasíme s upovedomením vlastníkov pozemkov pred začatím prác.

Rozhodnutie o podaných námietkach účastníkov konania:

Klimčík Juraj, Námestie J.Vojtaššáka 1046/1, Zákamenné 02956 - Žiadam o oznámenie sa so začatím realizácie stavby.

Vyhovuje sa pripomienke.

Obec Zákamenné – Zohľadniť budúcu výstavbu kanalizácie. Pozemnú komunikáciu dať do pôvodného stavbu.

Pripomienke sa vyhovuje.

O d ô v o d n e n i e:

Dňa 22. marca 2022 podal navrhovateľ **Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**, na Obec Zákamenné ako príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na „14270 --- Zákamenné — Farský briežok — Rozšírenie NNK“ na pozemkoch **C-KN č. 5955/47, C- 5955/73, C-KN p.č. 5955/72, 5955/41, 5955/44, C-KN p.č. 6449/10** a ďalšie - nakoľko ide o **liniovú stavbu** /podľa popisu nižšie/ v katastrálnom území **Zákamenné**, obec **Zákamenné**, okres **Námestovo**. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Na základe predložených dokladov Obec Zákamenné - príslušný stavebný úrad oznámil dňa 30. marca 2022 začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, ostatným účastníkom verejnou vyhláškou v zmysle § 61, ods. 1, 2 stavebného zákona a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25. apríla 2022. Na ústnom pojednávaní bol prejednaný predložený návrh s projektovou dokumentáciou ako aj s podmienkami a osadením stavby na parcelách v návaznosti na susedné pozemky a nehnuteľnosti a výškové osadenie stavby. Počas pojednávania boli prítomní účastníci konania:

Opodstatnenie vznesených námietok pri konaní – miestne šetrenie s ústnym pojednávaním dňa 25.04.2022.

Klimčík Juraj, Námestie J.Vojtaššáka 1046/1, Zákamenné 02956 - Žiadam o oznámenie sa so začatím realizácie stavby. *Vyhovuje sa pripomienke. Nakoľko došlo k dohode medzi účastníkmi konania, stavebný úrad berie pripomienku za vyriešenú.*

Obec Zákamenné – Zohľadniť budúcu výstavbu kanalizácie. Pozemnú komunikáciu dať do pôvodného stavbu. *Pripomienke sa vyhovuje. Nakoľko došlo k dohode medzi účastníkmi konania, stavebný úrad berie pripomienku za vyriešenú.*

Ostatní účastníci konania sa nezúčastnili/neospravedlnili, aj keď boli oboznámení so začatím spojeného územného a stavebného konania a preto stavebný úrad má za to, že so stavbou súhlasia. Účastníci konania boli zároveň v oznámení upozornení, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní,

inak na ne nebude prihladené. V stanovenej lehote nepodal námietky žiadny účastník konania, stavebný úrad má za to, že so stavbou súhlasia. Navrhovateľ/investor predložil podľa §8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa stavebný zákon vykonáva podklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia - projektovú dokumentáciu stavby, rozhodnutia, stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov, organizácií a obce a súhlasné stanoviska vlastníkov pozemku, cez ktoré prechádza zemný kábel.

Obec Zákamenné v zast. starostom Mgr. Petrom Klimčíkom, ako miestne príslušný stavebný úrad podľa § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. zákon o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, spojil podľa § 39a odst. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona, kde bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia STN. Stanoviská dotknutých orgánov a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Dôvody, ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania: nie sú.

V priebehu konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: zaplatený v hodnote 100,00€ /slovom: sto eur/ podľa sadzobníka správnych poplatkov položka 60 písm. g na účet Obce Zákamenné dňa 23. marca 2022.

Poučenie:

Podľa § 54 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie /riadny opravný prostriedok/ a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z.z./.



Mgr. Peter KLIMČÍK
starosta Obce Zákamenné

Doručí sa : Verejná vyhláška

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorú sa oznamuje začatie konania účastníkom konania v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Vyvesenie je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa: **12 Máj 2022**

Sňaté dňa:.....

Razítko, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.



TECHNICKÉ RIEŠENIE:

Namývaná stavba predpokladá vybudovať novú istiacu skríňu 1-V-RIS 1 č. 113 na existujúcom podzemnom bode NN vzdušnej siete 4x70 Al-Fe6. Skríňa 1-V-RIS 1 č. 113 sa zo vzdušnej siete pripojí novými NN káblom RETILENS 3x150+95. Ochrana vodič vzdušnému prepätiu sa zabezpečí použitím nových NN káblov RETILENS 3x150+95. Ochrana vodič vzdušnému prepätiu sa zabezpečí použitím nových NN káblov RETILENS 3x150+95. Ochrana vodič vzdušnému prepätiu sa zabezpečí použitím nových NN káblov RETILENS 3x150+95.

Z novej istiacej skrine 1-V-RIS 1 č. 113 sa pripojí nové zemné NN káble vedené (NNAVY-J 3x240+120 SM/SM. Novými NN káblom sa postupne pripoja nové istiace skrine 2-PRIS 6.1 č. 114 a 3-PRIS 6.1 č. 115. Skrine sa vzájomne prepája novými NN zemnými káblami (NNAVY-J 3x240+120 SM/SM. Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednopólovej schémy zapojenia.

V zmysle STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54 sa vyňatkov územnenia nových istiacich skríň. Priebežná istiacia skríň vo vedení sa uzatvára pod min. hodnotu územnenia Rz<15Ω. Koncová skríň sa uzatvára pod min. hodnotu územnenia Rz<5Ω. Územnenie každej istiacej skrine vo vedení musí spĺňať podmienku min. hodnoty územnenia Rz<15Ω. Územnenie každej istiacej skrine sa vyňatkov územneniam páskom FeZn 30x4, ktorý sa uloží do výkopu spolu s namývaným NN káblom vedením.

Do výkopu sa spolu s NN zemným vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40. Nové kábové vedenia sa uložia do chráničky HDPE 90 do káblového lôžka podľa spravidelného výkresu. Uloženia káblov. Nad takto uložené kábel a optickú chráničku sa položí výstřezná látka PVC červenej farby. Uloženie káblov do zeme musia byť splnené podmienky priestorového usporiadania vedení, t. j. min. hodnoty súbehu a krížovania jednotlivých vedení v zmysle STN 73 8005.

TRASA NOVÝCH VEDENÍ:


Celková trasa nových NN vedení (NNAVY-J 3x240+120 SM/SM) je cca 200 m.
Celková trasa nových NN vedení RETILENS 3x150+95 je cca 12 m.
Celková trasa novej optické chráničky HDPE 40 je cca 200 m.

ISTIAČE SKRINE:

1-V-RIS 1 č. 113 - HASMA VRIS 1K II P4-KKP
2-PRIS 6.1 č. 114 - HASMA PRIS 6.1 DIN0 VV 1/5 P2 IP2X
3-PRIS 6.1 č. 115 - HASMA PRIS 6.1 DIN0 VV 1/5 P2 IP2X

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM V SIETI NN - 3-PEN - 50 HZ 3x40/230 TN-C:

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa požiadaviek STN 33 2000 4-41
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke
 - ochrana izolovaním živých častí
 - ochrana zabránením alebo krytím
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche
 - ochrana samostatným odpojením napájania
 - ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou

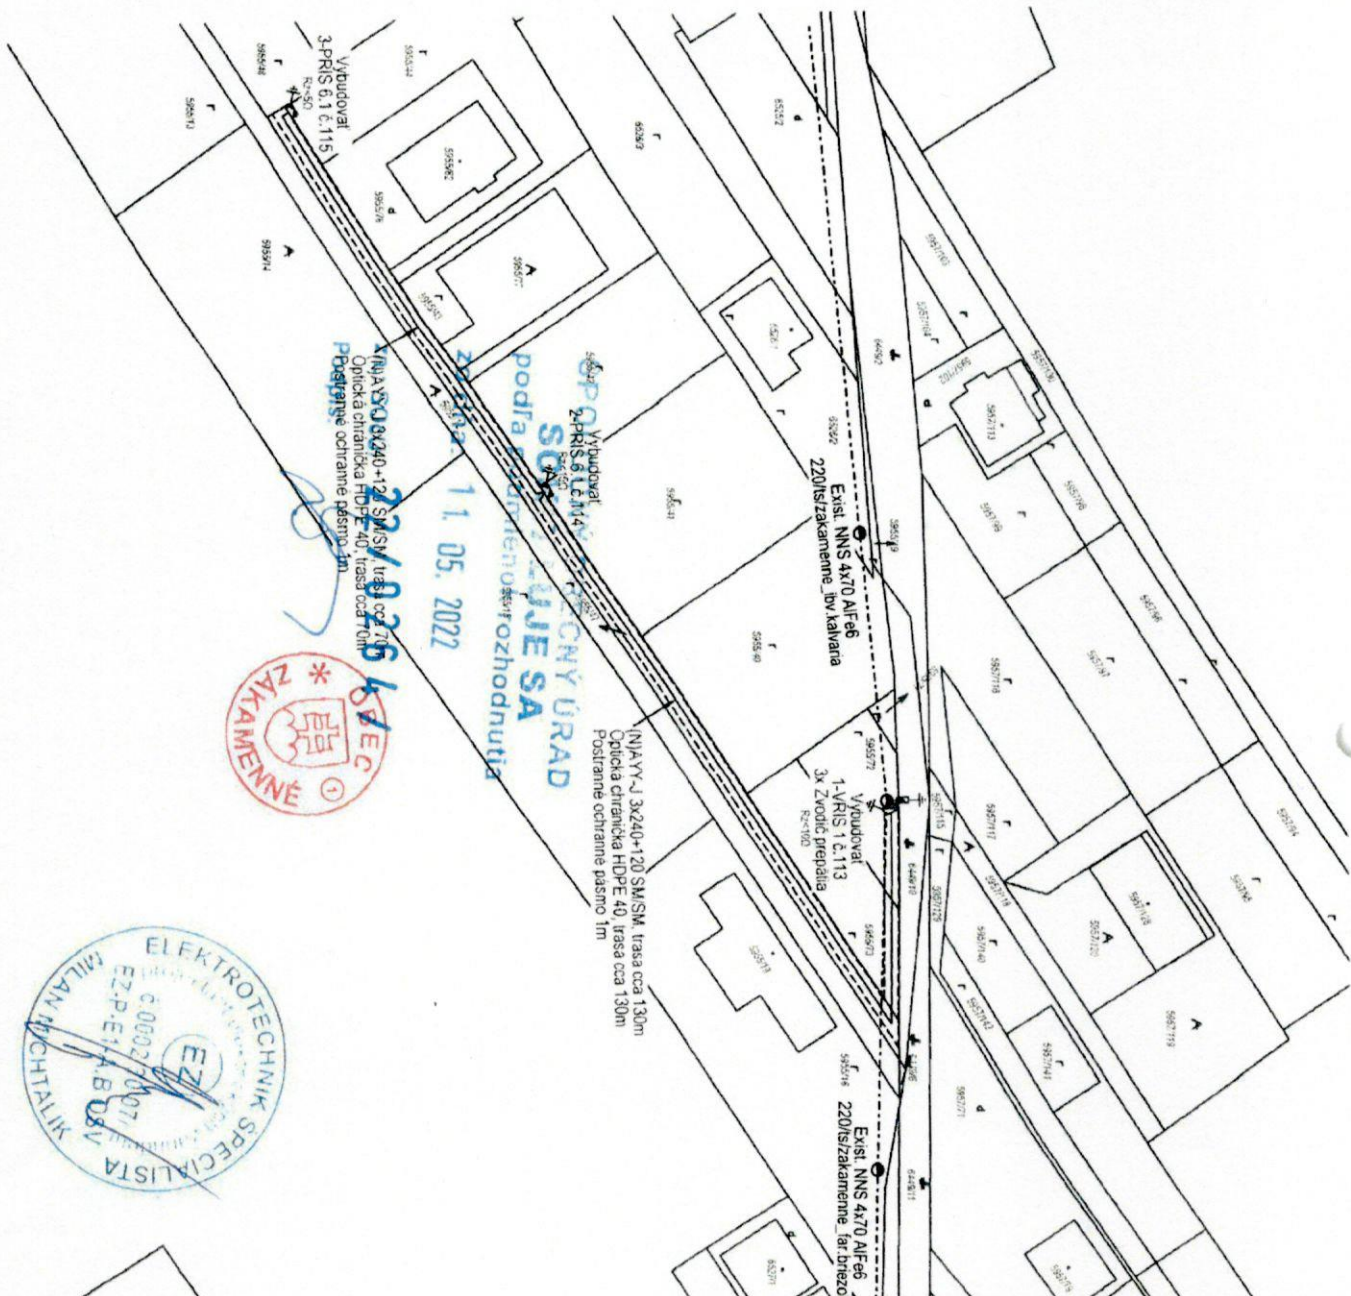

Cela projektová dokumentácia je chránená autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ňou vyžaduje súhlas autora projektu.	
Zodp. projektant:	Milan Michalík
Vypracoval:	Milan Michalík
Kreslil:	Ing. Dušan Vrab
Investor:	Stredoslovenská Distribučná, a. s.
Stavba:	ulica Pn Račianske 2927/8, 010 47 Žilina
Miesto stavby:	Rozšírenie NNK
Názov výkresu:	Kataster: Zakamenné
	Situácia výkresu: 01